

Odvod spalín a privod vzduchu kotla je riešený súosím potrubím 125/80 mm nad strechu objektu.

LEGENDA :


PK	PL. KOTOL PROTHERM 25 KKO, spotreba max. 2,65 m ³ /h odtah spalín: nútený cez súosie potrubie 80/125 mm
---	EXIST. PRIPÁJACÍ STL PLYNOVOD
---	NTL PLYNOVÉ POTRUBIE – VNÚTORNÝ ROZVOD materiáli: meď (Cu)
DRZ	DOMOVÁ REGULAČNÁ SKRINKA – NOVÁ VÝBAVA HUTIRA S300 STL
GU	GULOVÝ UZAVER – ZAVITOVÝ

stavebník Obec Unín

zodpovedný projektant Ing. Ivan Vostruba

vyracoval Záležák Robert

profesia NTL ROZVOD PLYNU (OPZ)

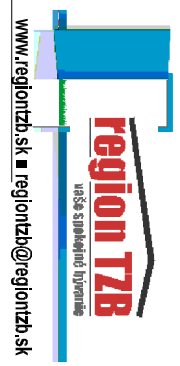

názov stavby POŽIARNA ZBROJNICA

miesto stavby p. č. 393/1, Unín

stupeň stavebné povolenie

dátum 06/2021

formát A3

mierka 1:50

názov výkresu SCHÉMA ROZVODU PLYNU číslo výkresu 3